



Stammdaten:		
Betreiber:	[Betreiber]	
Standort:	[Standort]	
Messstellenapplikation:	KNW > EWS, 60x70m (2x30)	
Datenintervall:	300 s	
Auslegungsvolumenstrom:	48.0 m³/h	
Auslegungsdauerleistung:	-68.0 kW	+36.0 kW
Auslegungsspitzenleistung:	-100.0 kW	+90.0 kW
Auslegungstemperaturgrenzen:	-3.0 °C	+31.7 °C
Jahresenergiebudget:	-268000 kWh	+68000 kWh
Geplante Monatsenergiebilanz:	-48200 kWh (2024-01)	

Datenintegrität:

V1: 98%

V2: 99%

Betriebsstunden:

V1: 743h 51m

V2: 743h 52m

Spitzendurchfluss:

48%

Spitzenentzug:


79%

Spitzeninjektion:


0%

Mittlere Leistung:

-43.7/+0.00 kW

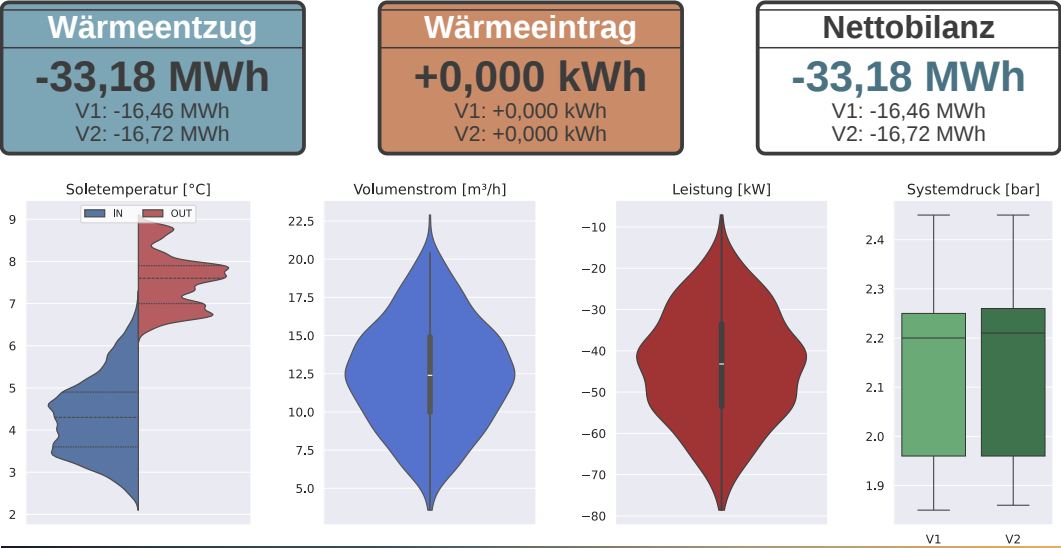

P15 (V1,V2), L04 (V1,V2), P13 (V1,V2) - Details nächste Seite

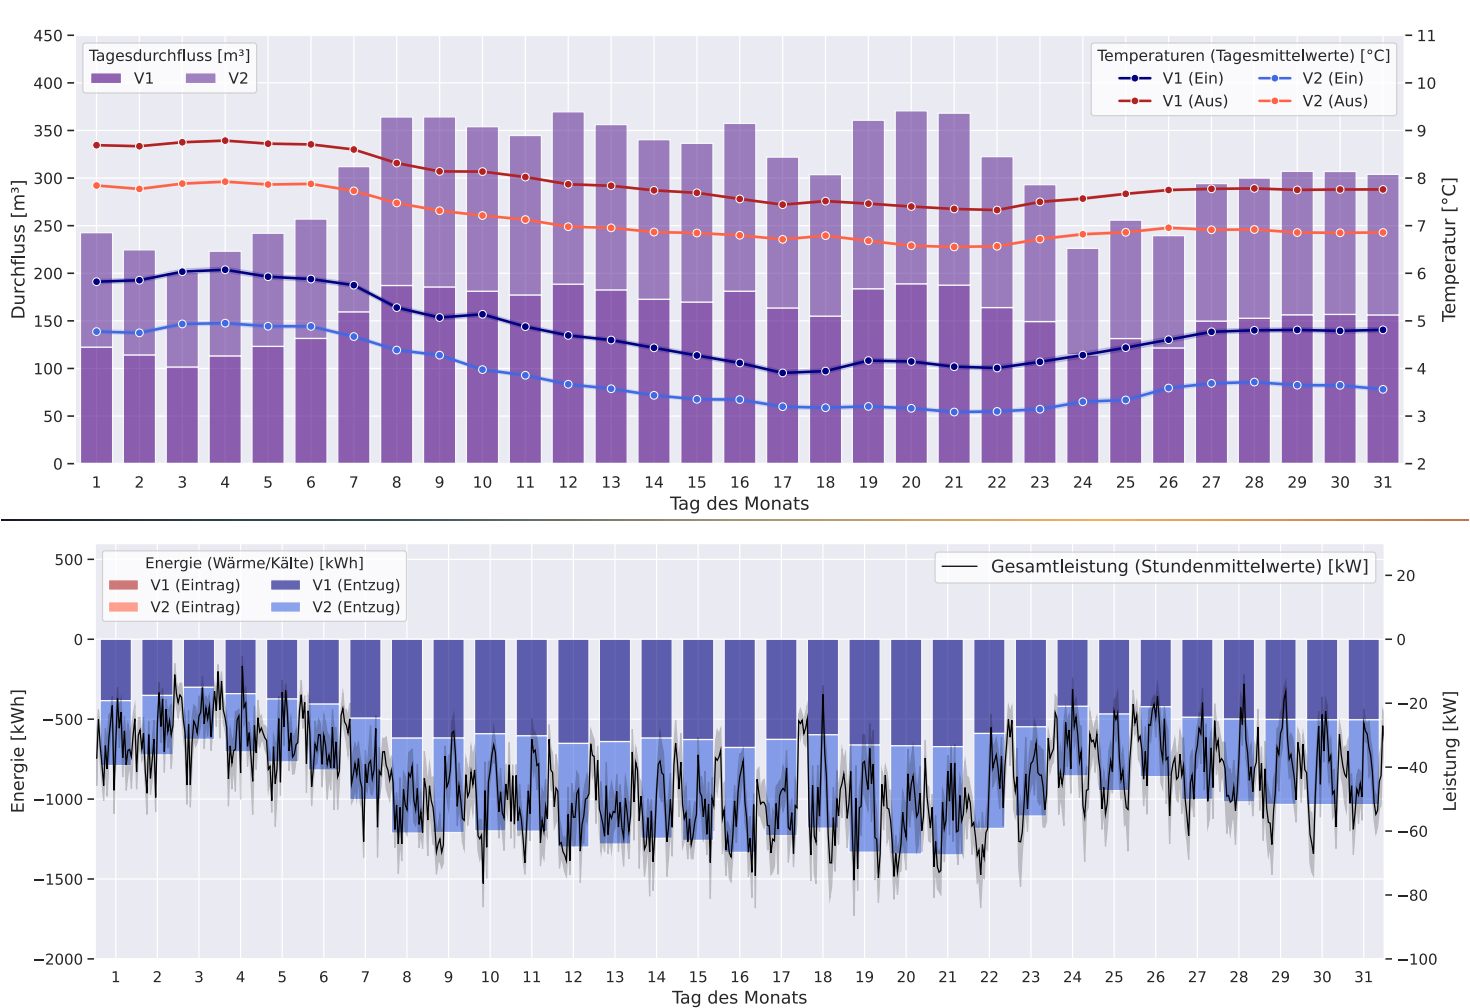

Meldungen

P15	(V1,V2)	Druckschwankungen von mehr als 500 mbar im Berichtsmonat!
L04	(V1,V2)	Auslegungsspitzenleistung für Wärmeentzug zeitweise überschritten!
P13	(V1,V2)	Druck um mehr als 200 mbar gestiegen.